

LEGENDA

NP

Ø

IDENTIFICADOR DE PRUMADA
NP = NOME DA PRUMADA
Ø = DIÂMETRO

TUB. AF - PVC RÍGIDO

TUB. AQ - PVC RÍGIDO

TUB. ÁGUA PLUVIAL E DRENO - PVC RÍGIDO

TUB. ESGOTO - PVC RÍGIDO

TUB. VENTILAÇÃO - PVC RÍGIDO


TUB. ESPUMA - PVC RÍGIDO

TUB. GORDURA - PVC RÍGIDO

DECLIVIDADES
DECLIVIDADES MÍNIMAS

Ø 40 mm.....	3 %
Ø 50 mm.....	3 %
Ø 75 mm.....	2 %
Ø 100 mm.....	1 %
Ø 150 mm.....	1 %
*TUB. DE ÁGUA PLUVIAL DECLIVIDADE MÍN. 0,5%	

NOTA:
*TODAS AS TUBULAÇÕES DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE PASSAM, NO SOLO ABAIXO DO BALDRAME.
*TODAS AS TUBULAÇÕES QUE NÃO ESTIVEREM COM INDICAÇÃO PASSAM ABAIXO DA LAJE DO TÉRREO.
*OS FUIROS NAS VIGAS DEVEM SER VERIFICADOS NO PROJETO ESTRUTURAL
*TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL CLASSE 20.

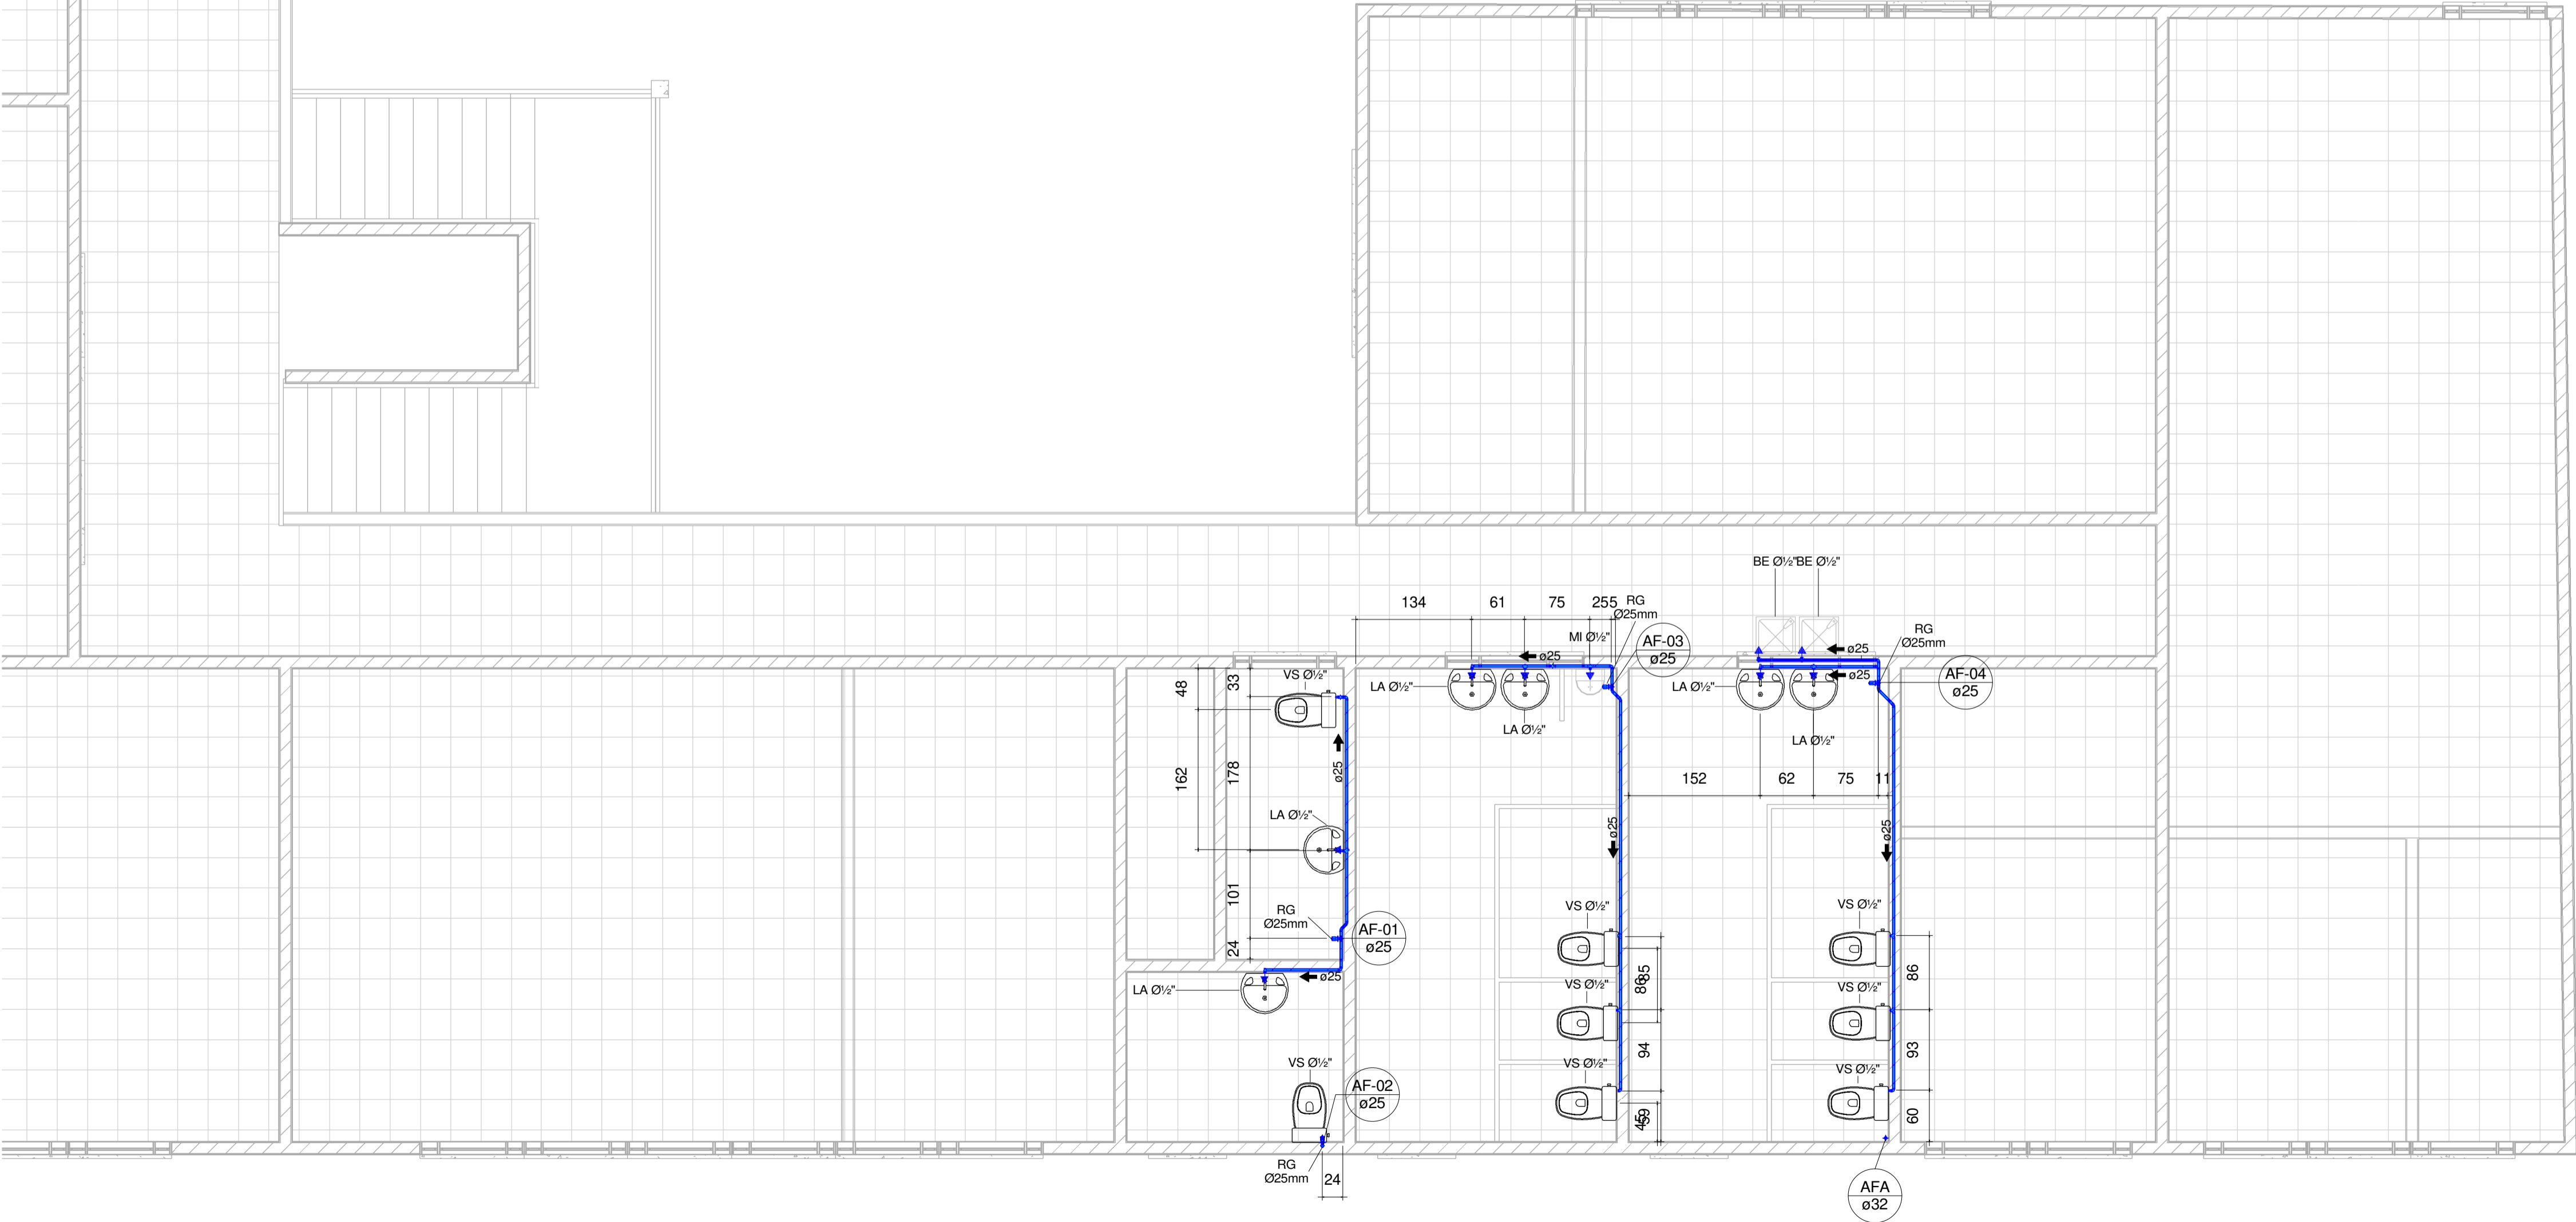

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVER SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

REVISÃO-02	28/10/2020	3ª ANÁLISE APROVAÇÃO CASAN
REVISÃO-01	28/09/2020	2ª ANÁLISE APROVAÇÃO CASAN
REVISÃO-00	02/09/2020	APROVAÇÃO DE PROJETO CASAN
REVISÃO	DATA	ASSUNTO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ENGEPLANTI

PROJETOS E SUPERVISÃO

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - Centro - Florianópolis - SC
Edifício Empresarial Itapoeira Blue Center, 5º andar, sala 502
Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br

OBRA:

EBM Armando Calil Bulos

ÁREA CONSTRUÍDA:

1191,69 m²

ENDEREÇO:

Rua Prof Abgail Tomé Serafim, Bairro Estreito - Laguna

CLIENTE:

PREFEITURA DE LAGUNA
CNPJ: 82.928.706/0001-82

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGº GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
CREA/SC: 126.956-9

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR

INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA:

-

PRANCHETA:

HIS 03/05

ESCALA:

INDICADA

DATA:

28/10/2020

DESENHO:

036-20_APR_PE-R01

ETAPA:

HIDROSSANITÁRIO